

Anexo 9

Datos básicos

Total Nacional



Datos generales

- Población INEGI 2005: 103 491 557
- Población estimada a 2008: 106 141 988


Potabilización

- Agua Potable Producida: 328 243 l/s
- Agua Desinfectada: 317 395 l/s
- Cobertura de Desinfección: 97%
- Plantas Potabilizadoras Operando: 604
- Capacidad Instalada: 130 878 l/s
- Caudal Potabilizado: 87 310 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada: 235 835 l/s
- Agua Residual Colectada: 208 015 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando: 1 833
- Capacidad Instalada: 113 024 l/s
- Caudal Tratado: 83 640 l/s
- Cobertura de Tratamiento: 40.2%

Aguascalientes

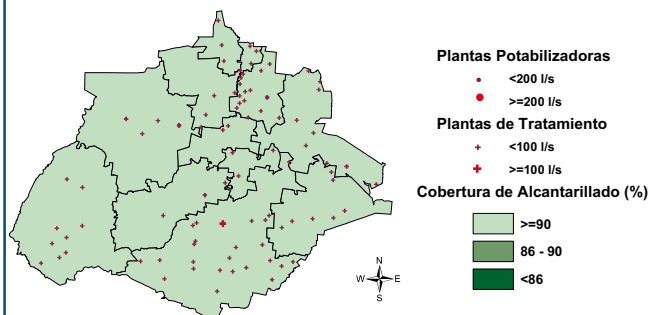

Datos generales

- Población INEGI 2005:	1 070 207
- Población estimada a 2008:	1 123 200


Potabilización

- Agua Potable Producida:	3 932 l/s
- Agua Desinfectada:	3 721 l/s
- Cobertura de Desinfección:	95%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	3
- Capacidad Instalada:	44 l/s
- Caudal Potabilizado:	26 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	2 752 l/s
- Agua Residual Colectada:	2 667 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	115
- Capacidad Instalada:	4 232 l/s
- Caudal Tratado:	3 470 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	100.0%

Baja California

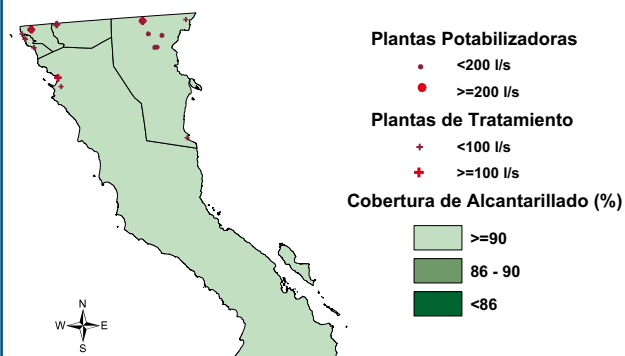

Datos generales

- Población INEGI 2005:	2 858 832
- Población estimada a 2008:	3 119 564


Potabilización

- Agua Potable Producida:	8 931 l/s
- Agua Desinfectada:	8 859 l/s
- Cobertura de Desinfección:	99%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	26
- Capacidad Instalada:	10 699 l/s
- Caudal Potabilizado:	5 311 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	6 520 l/s
- Agua Residual Colectada:	5 685 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	27
- Capacidad Instalada:	6 985 l/s
- Caudal Tratado:	5 262 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	92.6%

Baja California Sur

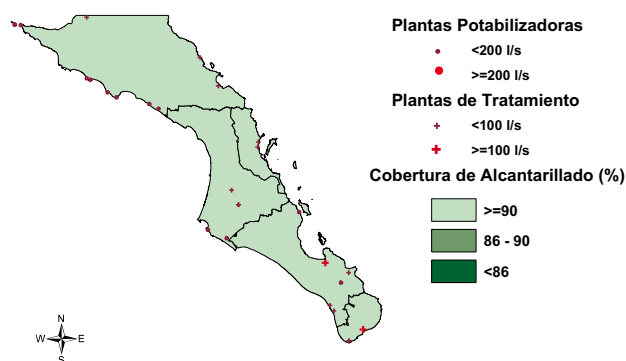

Datos generales

- Población INEGI 2005:	515 880
- Población estimada a 2008:	556 929


Potabilización

- Agua Potable Producida:	2 800 l/s
- Agua Desinfectada:	2 765 l/s
- Cobertura de Desinfección:	99%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	15
- Capacidad Instalada:	215 l/s
- Caudal Potabilizado:	215 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	2 044 l/s
- Agua Residual Colectada:	1 881 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	18
- Capacidad Instalada:	1 202 l/s
- Caudal Tratado:	845 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	44.9%

Campeche

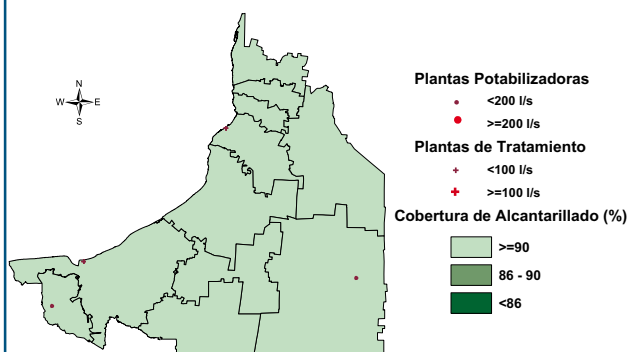

Datos generales

- Población INEGI 2005:	757 285
- Población estimada a 2008:	784 170


Potabilización

- Agua Potable Producida:	2 917 l/s
- Agua Desinfectada:	2 914 l/s
- Cobertura de Desinfección:	100%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	2
- Capacidad Instalada:	25 l/s
- Caudal Potabilizado:	23 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	2 042 l/s
- Agua Residual Colectada:	1 592 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	13
- Capacidad Instalada:	102 l/s
- Caudal Tratado:	61 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	3.8%

Chiapas

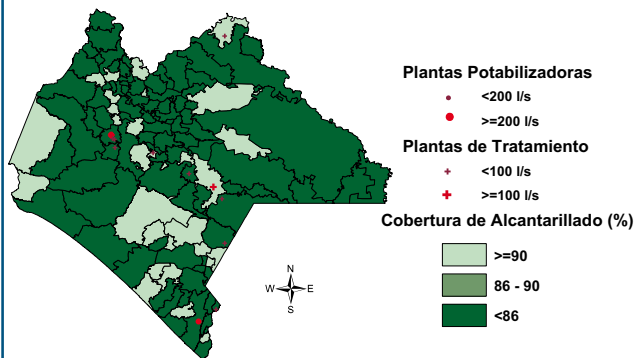

Datos generales

- Población INEGI 2005:	4 308 061
- Población estimada a 2008:	4 448 925


Potabilización

- Agua Potable Producida:	5 260 l/s
- Agua Desinfectada:	4 730 l/s
- Cobertura de Desinfección:	90%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	4
- Capacidad Instalada:	4 500 l/s
- Caudal Potabilizado:	2 510 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	3 840 l/s
- Agua Residual Colectada:	2 876 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	24
- Capacidad Instalada:	1 509 l/s
- Caudal Tratado:	1 357 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	47.2%

Chihuahua

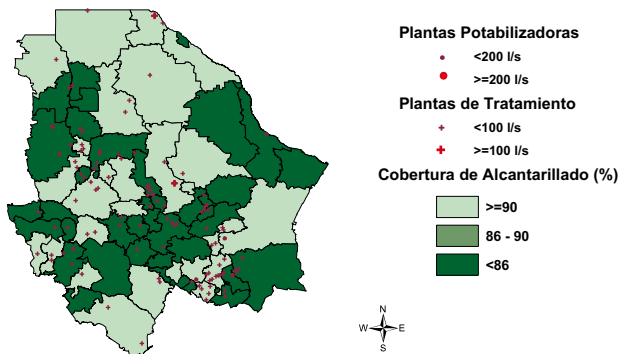

Datos generales

- Población INEGI 2005:	3 248 819
- Población estimada a 2008:	3 349 542


Potabilización

- Agua Potable Producida:	13 215 l/s
- Agua Desinfectada:	13 215 l/s
- Cobertura de Desinfección:	100%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	4
- Capacidad Instalada:	650 l/s
- Caudal Potabiliza	380 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	9 251 l/s
- Agua Residual Colectada:	8 288 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	119
- Capacidad Instalada:	8 718 l/s
- Caudal Tratado:	5 928 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	71.5%

Coahuila

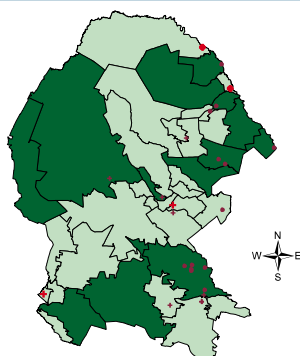

Plantas Potabilizadoras

- <200 l/s
- ≥200 l/s

Plantas de Tratamiento

- + <100 l/s
- + ≥100 l/s

Cobertura de Alcantarillado (%)

- ≥90
- 86 - 90
- <86

Datos generales

- Población INEGI 2005:	2 502 828
- Población estimada a 2008:	2 585 506


Potabilización

- Agua Potable Producida:	11 156 l/s
- Agua Desinfectada:	10 357 l/s
- Cobertura de Desinfección:	93%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	18
- Capacidad Instalada:	2 132 l/s
- Caudal Potabilizado:	1 707 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	8 144 l/s
- Agua Residual Colectada:	7 533 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	21
- Capacidad Instalada:	4 967 l/s
- Caudal Tratado:	3 866 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	51.3%

Colima

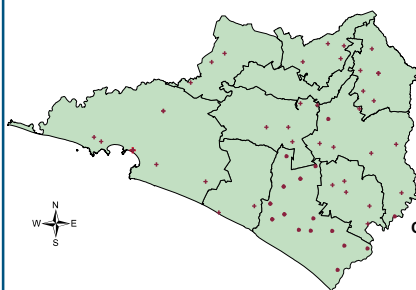

Plantas Potabilizadoras

- <200 l/s
- ≥200 l/s

Plantas de Tratamiento

- + <100 l/s
- + ≥100 l/s

Cobertura de Alcantarillado (%)

- ≥90
- 86 - 90
- <86

Datos generales

- Población INEGI 2005:	568 996
- Población estimada a 2008:	592 879



Potabilización

- Agua Potable Producida:	3 652 l/s
- Agua Desinfectada:	3 648 l/s
- Cobertura de Desinfección:	100%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	33
- Capacidad Instalada:	11 l/s
- Caudal Potabilizado:	5 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	2 666 l/s
- Agua Residual Colectada:	2 650 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	57
- Capacidad Instalada:	1 541 l/s
- Caudal Tratado:	1 002 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	37.8%

Distrito Federal

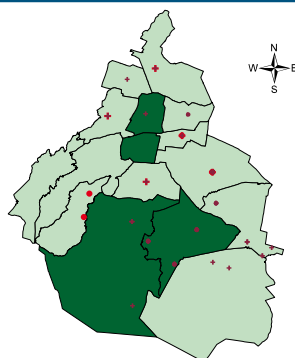

Datos generales

- Población INEGI 2005:	8 725 292
- Población estimada a 2008:	8 742 303



Potabilización

- Agua Potable Producida:	33 463 l/s
- Agua Desinfectada:	32 269 l/s
- Cobertura de Desinfección:	96%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	36
- Capacidad Instalada:	4 617 l/s
- Caudal Potabilizado:	3 644 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	24 428 l/s
- Agua Residual Colectada:	24 135 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	27
- Capacidad Instalada:	6 481 l/s
- Caudal Tratado:	3 123 l/s
- Cobertura de Tratamiento	12.9%

Durango

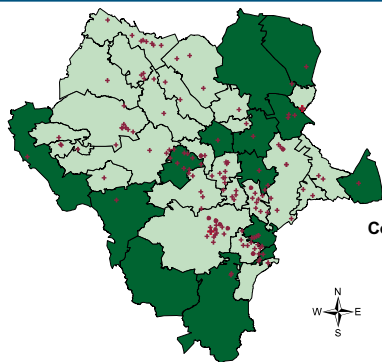

Datos generales

- Población INEGI 2005:	1 511 565
- Población estimada a 2008:	1 530 029


Potabilización

- Agua Potable Producida:	7 588 l/s
- Agua Desinfectada:	7 179 l/s
- Cobertura de Desinfección:	95%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	30
- Capacidad Instalada:	30 l/s
- Caudal Potabilizado:	22 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	5 312 l/s
- Agua Residual Colectada:	4 536 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	167
- Capacidad Instalada:	3 551 l/s
- Caudal Tratado:	2 671 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	58.9%

Guanajuato

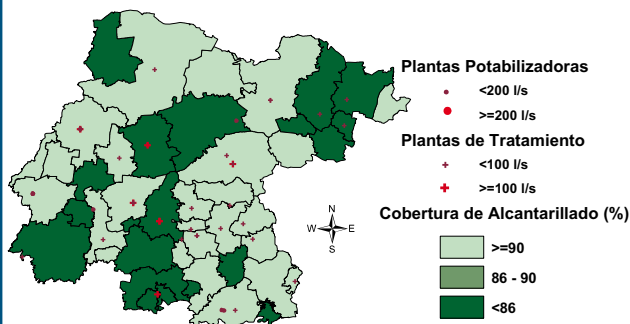

Datos generales

- Población INEGI 2005:	4 902 845
- Población estimada a 2008:	4 976 966


Potabilización

- Agua Potable Producida:	13 689 l/s
- Agua Desinfectada:	12 710 l/s
- Cobertura de Desinfección:	93%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	27
- Capacidad Instalada:	375 l/s
- Caudal Potabilizado:	313 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	9 993 l/s
- Agua Residual Colectada:	8 594 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	60
- Capacidad Instalada:	5 790 l/s
- Caudal Tratado:	4 306 l/s
- Cobertura de Tratamiento	50.1%

Guerrero

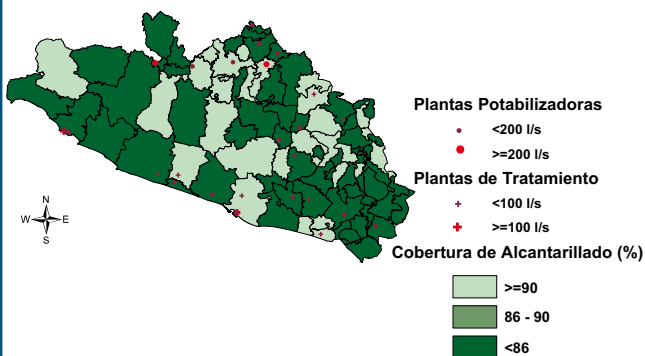

Datos generales

- Población INEGI 2005:	3 116 657
- Población estimada a 2008:	3 104 148


Potabilización

- Agua Potable Producida:	7 617 l/s
- Agua Desinfectada:	6 701 l/s
- Cobertura de Desinfección:	88%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	11
- Capacidad Instalada:	3 278 l/s
- Caudal Potabilizado:	2 973 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	5 561 l/s
- Agua Residual Colectada:	3 676 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	40
- Capacidad Instalada:	2 001 l/s
- Caudal Tratado:	1 216 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	33.1%

Hidalgo

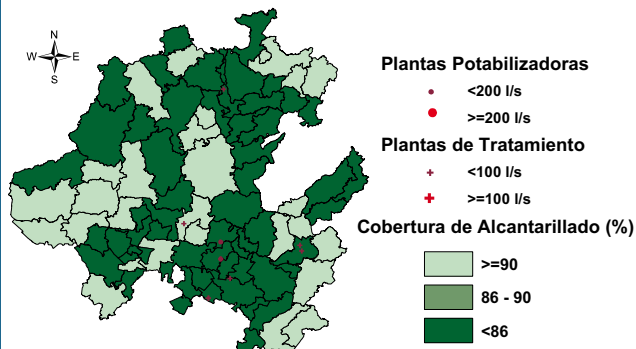

Datos generales

- Población INEGI 2005:	2 349 854
- Población estimada a 2008:	2 387 266


Potabilización

- Agua Potable Producida:	4 304 l/s
- Agua Desinfectada:	4 100 l/s
- Cobertura de Desinfección:	95%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	2
- Capacidad Instalada:	130 l/s
- Caudal Potabilizado:	130 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	3 142 l/s
- Agua Residual Colectada:	3 767 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	13
- Capacidad Instalada:	326 l/s
- Caudal Tratado:	282 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	7.5%

Jalisco

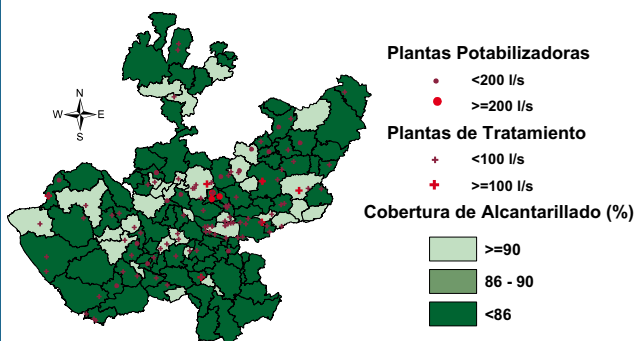

Datos generales

- Población INEGI 2005:	6 768 842
- Población estimada a 2008:	6 938 655


Potabilización

- Agua Potable Producida:	20 838 l/s
- Agua Desinfectada:	20 296 l/s
- Cobertura de Desinfección:	97%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	24
- Capacidad Instalada:	16 197 l/s
- Caudal Potabilizado:	9 490 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	14 587 l/s
- Agua Residual Colectada:	14 120 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	96
- Capacidad Instalada:	3 767 l/s
- Caudal Tratado:	3 494 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	24.7%

México

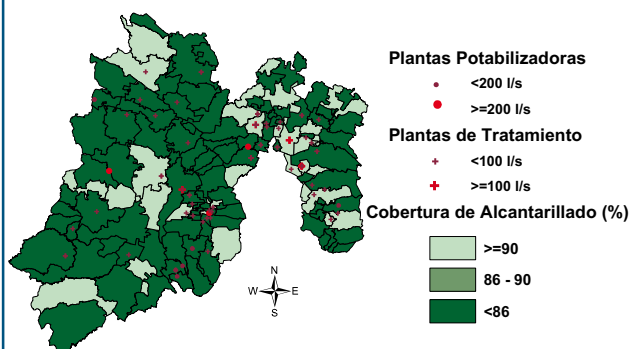

Datos generales

- Población INEGI 2005:	14 042 489
- Población estimada a 2008:	14 663 975


Potabilización

- Agua Potable Producida:	37 428 l/s
- Agua Desinfectada:	37 179 l/s
- Cobertura de Desinfección:	99%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	11
- Capacidad Instalada:	22 164 l/s
- Caudal Potabilizado:	16 739 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	27 322 l/s
- Agua Residual Colectada:	24 618 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	78
- Capacidad Instalada:	7 090 l/s
- Caudal Tratado:	5 190 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	21.1%

Michoacán

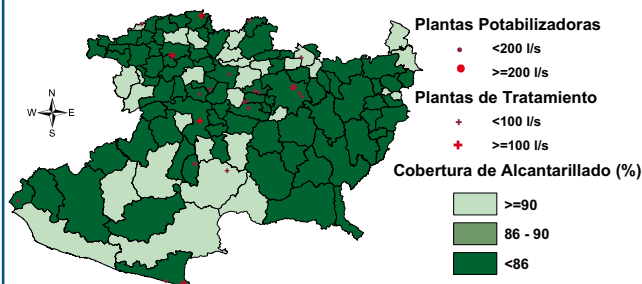

Datos generales

- Población INEGI 2005:	3 965 601
- Población estimada a 2008:	3 924 462


Potabilización

- Agua Potable Producida:	14 681 l/s
- Agua Desinfectada:	13 444 l/s
- Cobertura de Desinfección:	92%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	6
- Capacidad Instalada:	2 945 l/s
- Caudal Potabilizado:	2 495 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	10 717 l/s
- Agua Residual Colectada:	9 174 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	25
- Capacidad Instalada:	3 557 l/s
- Caudal Tratado:	2 474 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	27.0%

Morelos

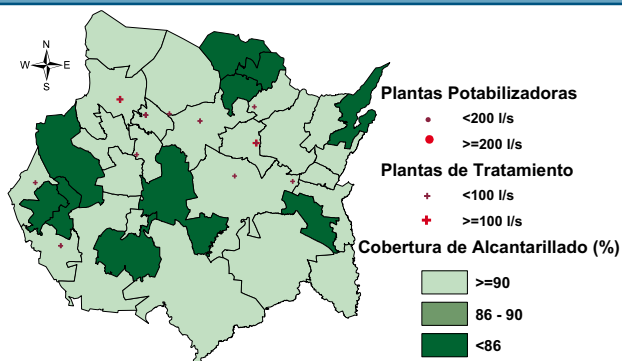

Datos generales

- Población INEGI 2005:	1 615 074
- Población estimada a 2008:	1 655 928


Potabilización

- Agua Potable Producida:	9 941 l/s
- Agua Desinfectada:	9 643 l/s
- Cobertura de Desinfección:	97%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	0
- Capacidad Instalada:	0 l/s
- Caudal Potabilizado:	0 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	6 959 l/s
- Agua Residual Colectada:	6 430 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	32
- Capacidad Instalada:	1 603 l/s
- Caudal Tratado:	1 214 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	18.9%

Nayarit

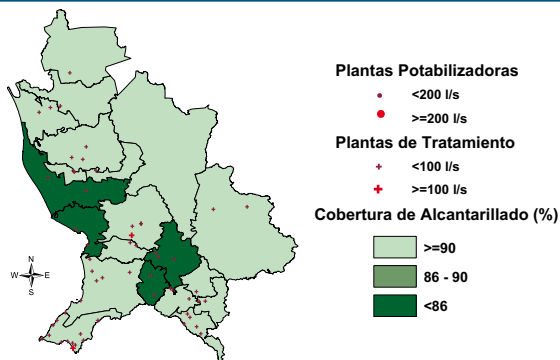

Datos generales

- Población INEGI 2005:	950 836
- Población estimada a 2008:	958 411


Potabilización

- Agua Potable Producida:	3 123 l/s
- Agua Desinfectada:	3 098 l/s
- Cobertura de Desinfección:	99%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	0
- Capacidad Instalada:	0 l/s
- Caudal Potabilizado:	0 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	2 186 l/s
- Agua Residual Colectada:	2 031 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	63
- Capacidad Instalada:	2 029 l/s
- Caudal Tratado:	1 228 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	60.5%

Nuevo León

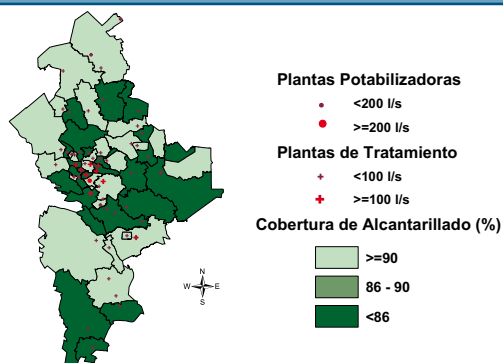

Datos generales

- Población INEGI 2005:	4 213 591
- Población estimada a 2008:	4 379 347


Potabilización

- Agua Potable Producida:	12 289 l/s
- Agua Desinfectada:	12 025 l/s
- Cobertura de Desinfección:	98%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	8
- Capacidad Instalada:	14 404 l/s
- Caudal Potabilizado:	7 085 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	8 971 l/s
- Agua Residual Colectada:	8 559 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	61
- Capacidad Instalada:	13 244 l/s
- Caudal Tratado:	11 646 l/s
- Cobertura de Tratamiento :	100.0%

Oaxaca

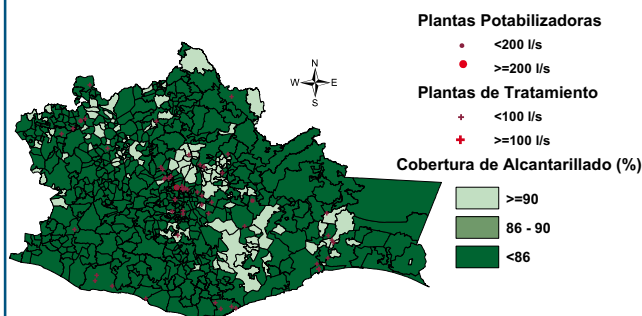

Datos generales

- Población INEGI 2005:	3 509 550
- Población estimada a 2008:	3 505 215



Potabilización

- Agua Potable Producida:	4 893 l/s
- Agua Desinfectada:	4 624 l/s
- Cobertura de Desinfección:	95%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	6
- Capacidad Instalada:	1 291 l/s
- Caudal Potabilizado:	771 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	3 572 l/s
- Agua Residual Colectada:	2 222 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	66
- Capacidad Instalada:	1 510 l/s
- Caudal Tratado:	986 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	44.4%

Puebla

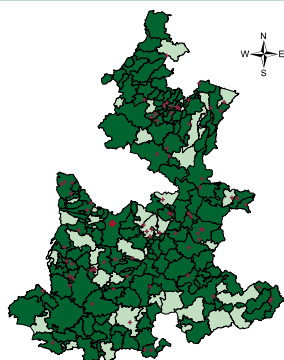

Datos generales

- Población INEGI 2005:	5 395 089
- Población estimada a 2008:	5 566 962



Potabilización

- Agua Potable Producida:	9 818 l/s
- Agua Desinfectada:	9 620 l/s
- Cobertura de Desinfección:	98%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	4
- Capacidad Instalada:	715 l/s
- Caudal Potabilizado:	545 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	7 167 l/s
- Agua Residual Colectada:	5 684 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	69
- Capacidad Instalada:	3 023 l/s
- Caudal Tratado:	2 426 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	42.7%

Queretaro

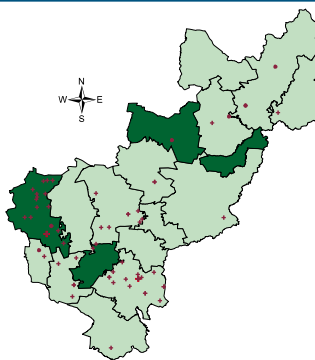

Datos generales

- Población INEGI 2005:	1 605 910
- Población estimada a 2008:	1 696 005


Potabilización

- Agua Potable Producida:	5 049 l/s
- Agua Desinfectada:	4 937 l/s
- Cobertura de Desinfección:	98%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	6
- Capacidad Instalada:	269 l/s
- Caudal Potabilizado:	212 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	3 686 l/s
- Agua Residual Colectada:	3 155 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	67
- Capacidad Instalada:	1 120 l/s
- Caudal Tratado:	716 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	22.7%

Quintana Roo

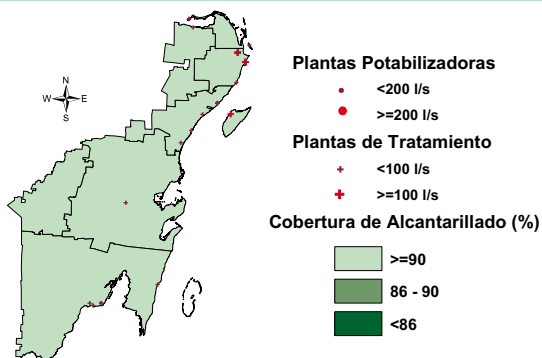

Datos generales

- Población INEGI 2005:	1 146 615
- Población estimada a 2008:	1 281 240


Potabilización

- Agua Potable Producida:	3 907 l/s
- Agua Desinfectada:	3 831 l/s
- Cobertura de Desinfección:	98%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	0
- Capacidad Instalada:	0 l/s
- Caudal Potabilizado:	0 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	2 735 l/s
- Agua Residual Colectada:	2 390 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	29
- Capacidad Instalada:	2 077 l/s
- Caudal Tratado:	1 601 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	67.0%

San Luis Potosí

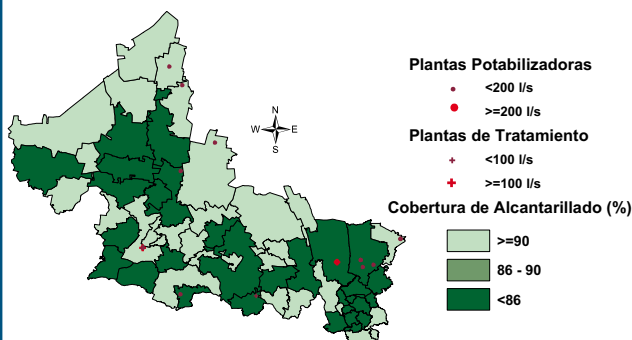

Datos generales

- Población INEGI 2005:	2 414 895
- Población estimada a 2008:	2 449 894


Potabilización

- Agua Potable Producida:	5 459 l/s
- Agua Desinfectada:	5 052 l/s
- Cobertura de Desinfección:	93%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	14
- Capacidad Instalada:	1 315 l/s
- Caudal Potabilizado:	957 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	3 821 l/s
- Agua Residual Colectada:	2 896 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	21
- Capacidad Instalada:	2 125 l/s
- Caudal Tratado:	1 740 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	60.1%

Sinaloa

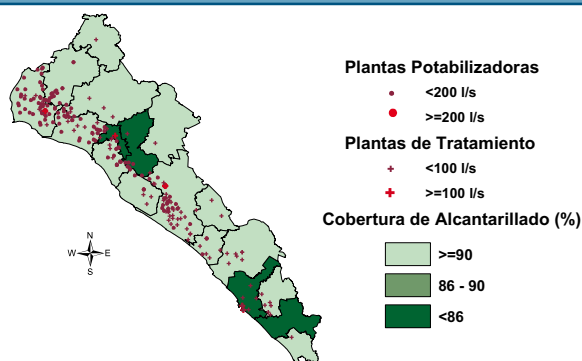

Datos generales

- Población INEGI 2005: 2 611 416
- Población estimada a 2008: 2 624 765


Potabilización

- Agua Potable Producida: 10 135 l/s
- Agua Desinfectada: 9 914 l/s
- Cobertura de Desinfección: 98%
- Plantas Potabilizadoras Operando: 142
- Capacidad Instalada: 9 067 l/s
- Caudal Potabilizado: 7 224 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada: 7 399 l/s
- Agua Residual Colectada: 6 592 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando: 136
- Capacidad Instalada: 5 281 l/s
- Caudal Tratado: 4 510 l/s
- Cobertura de Tratamiento: 68.4%

Sonora

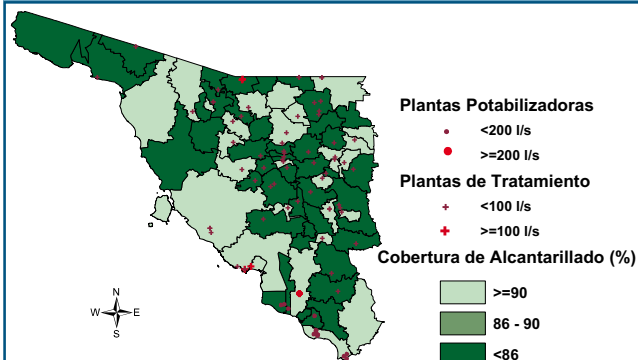

Datos generales

- Población INEGI 2005: 2 401 985
- Población estimada a 2008: 2 472 643


Potabilización

- Agua Potable Producida: 12 956 l/s
- Agua Desinfectada: 12 589 l/s
- Cobertura de Desinfección: 97%
- Plantas Potabilizadoras Operando: 24
- Capacidad Instalada: 4 130 l/s
- Caudal Potabilizado: 2 098 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada: 9 069 l/s
- Agua Residual Colectada: 7 818 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando: 76
- Capacidad Instalada: 4 447 l/s
- Caudal Tratado: 3 093 l/s
- Cobertura de Tratamiento: 39.6%

Tabasco

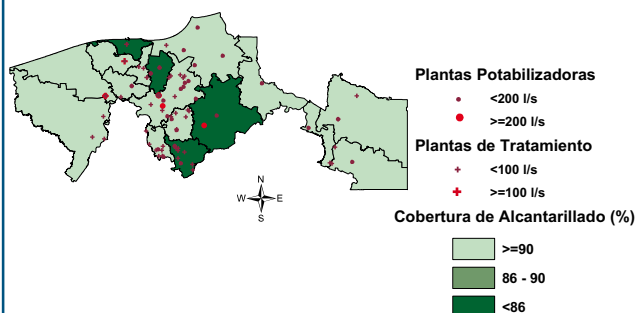

Datos generales

- Población INEGI 2005:	1 993 713
- Población estimada a 2008:	2 025 291


Potabilización

- Agua Potable Producida:	10 421 l/s
- Agua Desinfectada:	10 421 l/s
- Cobertura de Desinfección:	100%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	37
- Capacidad Instalada:	10 411 l/s
- Caudal Potabilizado:	6 596 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	7 607 l/s
- Agua Residual Colectada:	7 136 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	72
- Capacidad Instalada:	1 850 l/s
- Caudal Tratado:	1 309 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	18.3%

Tamaulipas

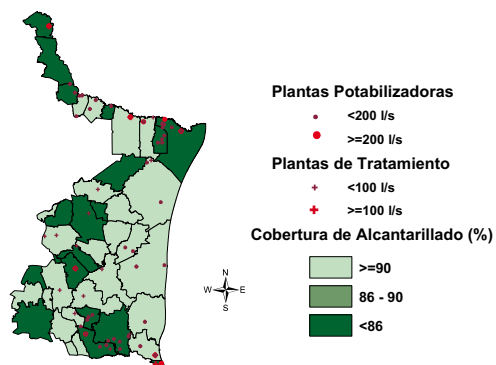

Datos generales

- Población INEGI 2005:	3 034 949
- Población estimada a 2008:	3 149 571


Potabilización

- Agua Potable Producida:	11 700 l/s
- Agua Desinfectada:	11 530 l/s
- Cobertura de Desinfección:	99%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	54
- Capacidad Instalada:	14 345 l/s
- Caudal Potabilizado:	11 438 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	8 190 l/s
- Agua Residual Colectada:	6 814 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	39
- Capacidad Instalada:	5 614 l/s
- Caudal Tratado:	4 051 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	59.4%

Tlaxcala

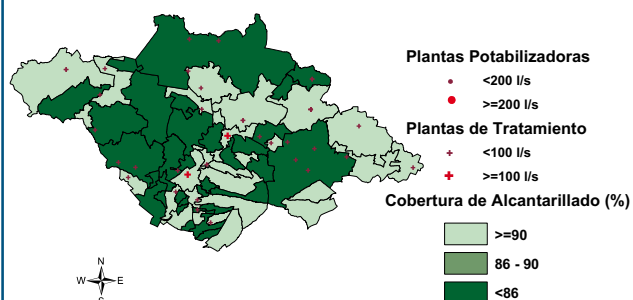

Datos generales

- Población INEGI 2005:	1 072 332
- Población estimada a 2008:	1 116 945


Potabilización

- Agua Potable Producida:	2 341 l/s
- Agua Desinfectada:	2 314 l/s
- Cobertura de Desinfección:	99%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	0
- Capacidad Instalada:	0 l/s
- Caudal Potabilizado:	0 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	1 638 l/s
- Agua Residual Colectada:	1 499 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	52
- Capacidad Instalada:	1 232 l/s
- Caudal Tratado:	872 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	58.2%

Veracruz

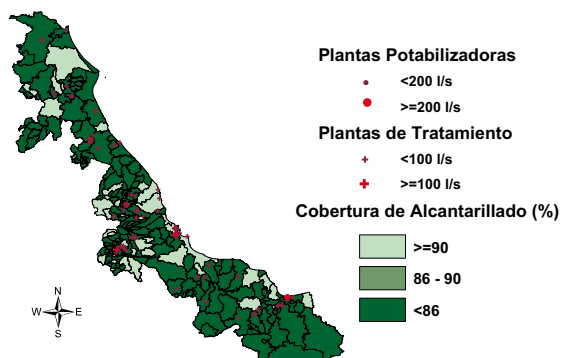

Datos generales

- Población INEGI 2005:	7 117 897
- Población estimada a 2008:	7 171 980


Potabilización

- Agua Potable Producida:	21 795 l/s
- Agua Desinfectada:	21 348 l/s
- Cobertura de Desinfección:	98%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	13
- Capacidad Instalada:	6 912 l/s
- Caudal Potabilizado:	4 394 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	15 257 l/s
- Agua Residual Colectada:	11 916 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	92
- Capacidad Instalada:	5 428 l/s
- Caudal Tratado:	3 171 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	26.6%

Yucatán

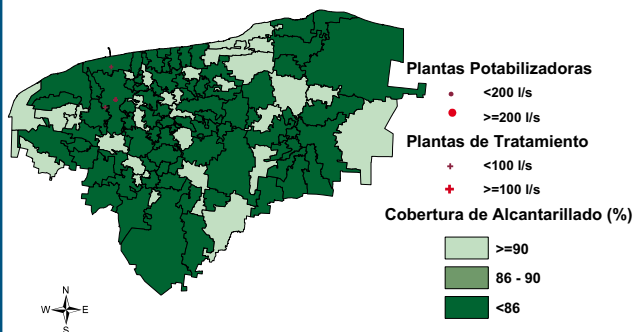

Datos generales

- Población INEGI 2005:	1 825 258
- Población estimada a 2008:	1 894 732


Potabilización

- Agua Potable Producida:	6 593 l/s
- Agua Desinfectada:	6 119 l/s
- Cobertura de Desinfección:	93%
- Plantas Potabilizadoras Operando:	0
- Capacidad Instalada:	0 l/s
- Caudal Potabilizado:	0 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	4 813 l/s
- Agua Residual Colectada:	3 283 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	13
- Capacidad Instalada:	79 l/s
- Caudal Tratado:	69 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	2.1%

Zacatecas

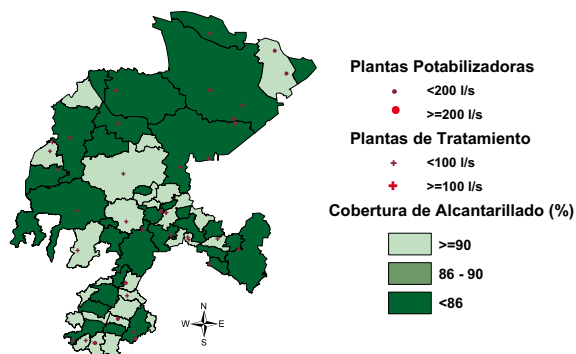

Datos generales

- Población INEGI 2005:	1 368 395
- Población estimada a 2008:	1 364 542

Potabilización

- Agua Potable Producida:	6 350 l/s
- Agua Desinfectada:	6 243 l/s
- Cobertura de Desinfección:	98 %
- Plantas Potabilizadoras Operando:	44
- Capacidad Instalada:	8 l/s
- Caudal Potabilizado:	7 l/s

Saneamiento

- Agua Residual Generada:	4 445 l/s
- Agua Residual Colectada:	3 800 l/s
- Plantas de Tratamiento Operando:	45
- Capacidad Instalada:	546 l/s
- Caudal Tratado:	461 l/s
- Cobertura de Tratamiento:	12.1%